



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел 712-87-48

**Предписание № 2-24-805/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) ИНН 7816166300
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
г. Санкт-Петербургу от 22 ноября 2018 года № 2-24- 805
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года Дмитрик Александром Николаевичем -
ст. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая выездная проверка объекта защиты -
здание школы (высокий риск), расположенное по адресу: 192283 г. Санкт-Петербург, ул.
Купчинская, д.11, корп.4, лит.А
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Махаевой Еленой Павловной - Директором ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)

1	2	нарушены 3	4	е) 5
1.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в технически не исправном состоянии (дымовые радиоканальный пожарный извещатели «Аврора - ДР» в помещении столовой, кабинет технологии находятся в неисправном состоянии (разряженные аккумуляторы)).	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)	11.02.2019	
2.	Не обеспечивается контроль работоспособности дымового радикального пожарного извещателя «Аврора - ДР». (На приборе приемно-контрольном системы пожарной сигнализации не отображается (не поступает) сигнал о неисправности извещателей).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.5 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования	11.02.2019	
3.	При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем общеобменной вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 83, ч.9 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.6.24. СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности	11.02.2019	
4.	Система оповещения и управления людьми при пожаре находится в технически неисправном состоянии. (Речевые оповещатели радиоканальный «Орфей – Р» расположенные в помещении столовой, библиотеки, учебных классах и т.д находятся в неисправном состоянии (разряженные аккумуляторы)).	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)	11.02.2019	
5.	Помещения уборочного инвентаря (кат. пом. В2) расположенные в столовой, на 2 и 3 этаже (рекреации) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ч.2 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение А, п. А.4 ,	11.02.2019	

		таб.А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
6.	Врезные замки в дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри помещения без ключа (двери выхода наружу здания, двери выхода в тамбуры, двери выхода из учебных классов, актового зала, спортзала, двери выходов из коридоров в лестничные клетки).	п.35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)	11.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом


регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ст. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Дмитрик Александр Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

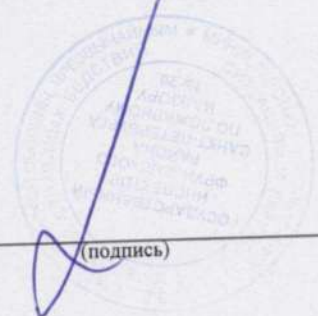

(подпись)

«28» Декабря 2018 г.

Махаева Елена Павловна –
Директор ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«28» Декабря 2018 г.